



Sie möchten einen neuen Trinkwasserhausanschluss erstellen oder einen bestehenden Trinkwasserhausanschluss verändern lassen?

Dann beachten Sie bei der Planung bitte folgendes:

Die „Wasserlieferungsbedingungen“, welche in der jeweils gültigen Fassung unter www.heidewasser.de zu finden sind, und die „Technischen Standards“ der Heidewasser GmbH, sind einzuhalten.

TECHNISCHE STANDARDS HEIDEWASSER GMBH

Es gilt in jedem Falle:

- Die Hausanschlussleitung wird geradlinig, auf dem kürzesten Weg und im rechten Winkel zur Trinkwasserversorgungsleitung verlegt.
- Eine Überbauung der Hausanschlussleitung ist nicht zulässig.
- Außerhalb des Gebäudes ist ein Schutzstreifen von 4 m vorzusehen (Mitte des Schutzstreifens entspricht der Rohrachse), indem folgende Einschränkungen gelten:
 - » Anpflanzungen, die die Instandhaltung der Leitung beeinträchtigen (z.B. Bäume, Hecken), sind nicht durchzuführen.
 - » Die Flächen sind nur leicht zu befestigen (kein Beton, sondern z.B. Pflaster).
 - » Die Errichtung von Bauwerken und die Lagerung von Schüttgütern oder Baustoffen ist unzulässig.
 - » Geländeänderungen sind ohne Zustimmung der Heidewasser GmbH nicht vorzunehmen.
- Die Länge der Hausanschlussleitung auf dem zu versorgenden Grundstück darf 30 m nicht überschreiten.
- Die Ausführung des Hausanschlussraumes muss der DIN 18012 entsprechen.

Die Hausanschlussleitung darf auf dem Grundstück maximal einmal um 90 Grad abgewinkelt werden. In diesem Falle gilt: (Schema 1, siehe Seite 2)

- Der Hausanschlussraum hat außenliegend zu sein.
- Der Wasserzählerstandort ist direkt an der ersten Hauswand vorzusehen.


Ist der Hausanschlussraum innenliegend, gilt folgendes: (Schema 2, siehe Seite 2)

- Die Hausanschlussleitung wird geradlinig im Schutzrohr verlegt.
- Es ist eine Ein- bzw. Mehrsparteneinführung mit mind. 3 x 30°-Bögen zu verwenden.

Bei Nichteinhaltung der „Wasserlieferungsbedingungen“ und der „Technischen Standards“ der Heidewasser GmbH wird unmittelbar an der Grundstücksgrenze (max. 2 m) ein Wasserzählerschacht gefordert werden. (Schema 3, siehe Seite 2)


Schema 1

Wasserzählerstandort im Gebäude
(außenliegender Hausanschlussraum)

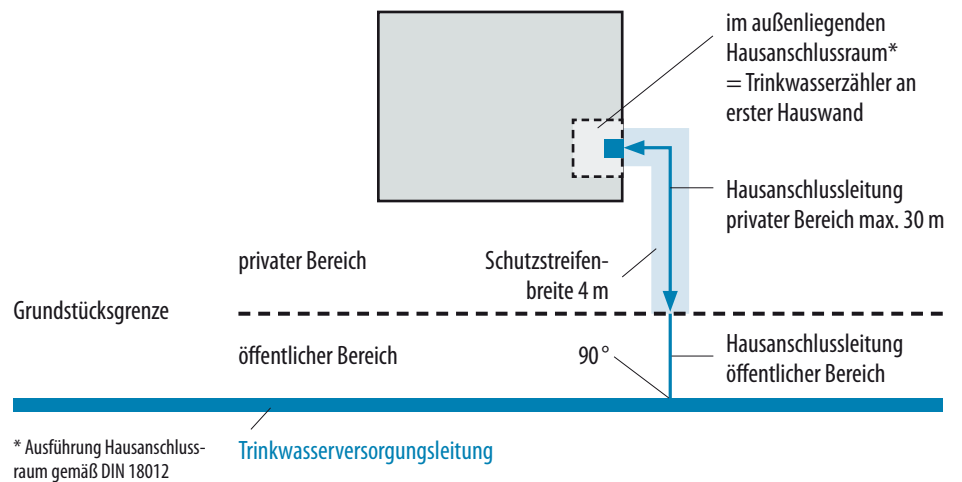

Schema 2

Wasserzählerstandort im Gebäude
(innenliegender Hausanschlussraum)

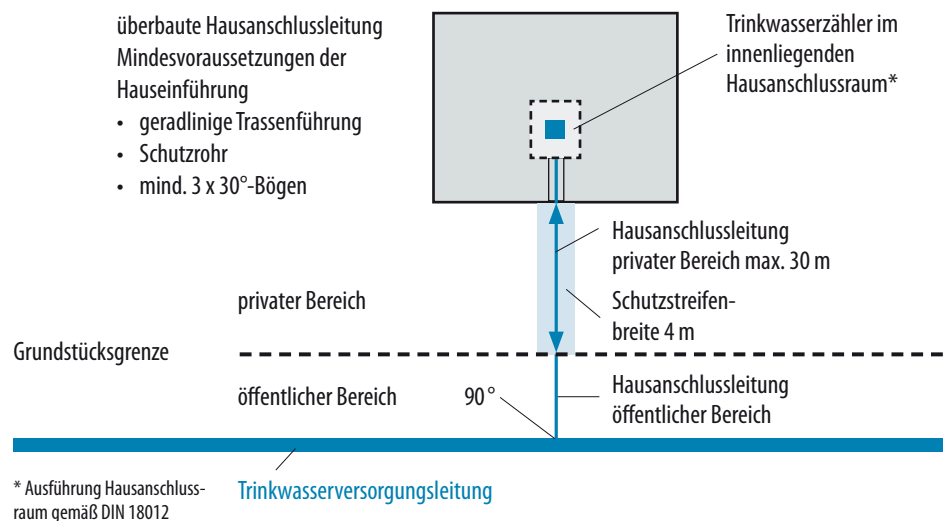

Schema 3

Wasserzählerstandort
außerhalb vom Gebäude

